


# CANCore

工业级高性能CAN核心模块

用户手册

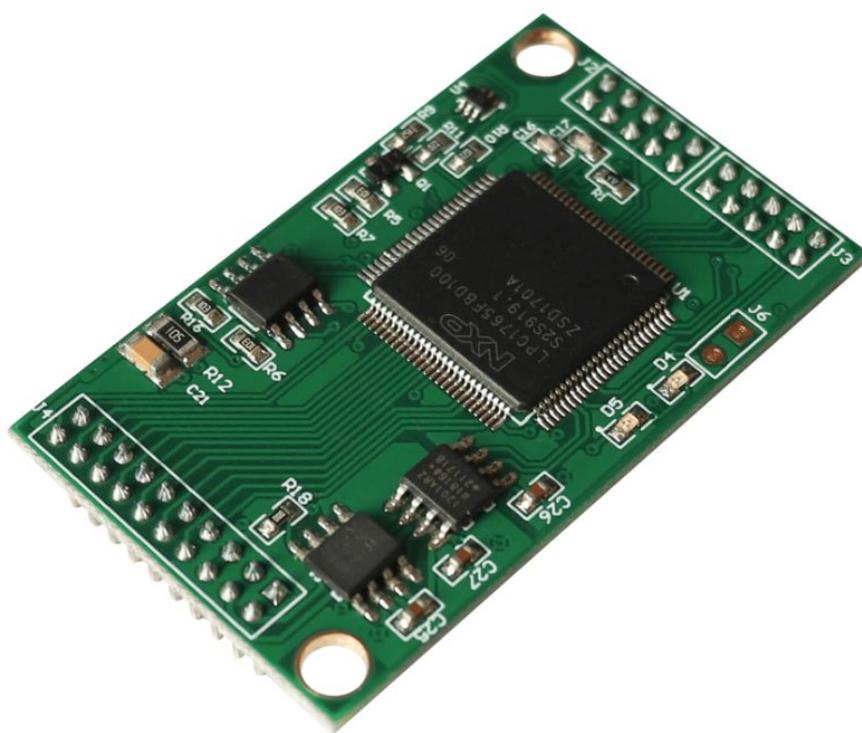

文档版本：V3.3 （2020/12/28）

## 修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2013/6/16	创建文档
V2.01	2013/12/20	修正设备工作参数
V3.01	2014/10/22	添加部分参数
V3.21	2015/04.05	修改部分参数
V3.30	2020/12-28	修正文档

## 目 录

1. 功能简介.....	3
1.1 功能概述.....	3
1.2 性能特点.....	3
1.3 典型应用.....	4
2. 设备安装.....	5
2.1 设备外形尺寸.....	5
2.2 驱动及软件安装.....	6
2.3 与 PC 连接.....	6
2.4 CAN 总线连接.....	7
3. 设备使用.....	7
3.1 USB 连接.....	8
3.2 CAN 连接.....	8
3.3 CAN 总线终端电阻.....	9
3.4 系统状态指示灯.....	9
4. ECAN Tools 软件使用.....	11
4.1 软件启动.....	11
4.2 数据收发.....	12
4.3 总线分析.....	12
4.4 其他功能.....	13
5. 二次开发.....	14
6. 技术规格.....	15
7. 常见问题.....	16
8. 免责声明.....	19
附录 CAN2.0B 协议帧格式.....	20
销售与服务.....	22

# 1. 功能简介

## 1.1 功能概述

CANCore 模块是我公司嵌入式模块化系列产品之一。它是一块尺寸小巧的嵌入式智能 CAN 模块，用户可以使用此模块，将本不具备 CAN 通信接口的设备增加 2 个 CAN 节点，快速接入 CAN 总线。

该型号 CAN 模块集成 2 路 CAN 接口。用户可以很容易的将 CANCore 模块集成到自己开发的系统中，并且利用 CANCore 提供的 CAN 接口，实现 CAN 通信。

如果用户使用 USB 接口连接 CANCore 模块接入 CAN 总线，我们会向用户提供 ECAN Tools 上位机调试软件，该软件可执行 CAN-bus 报文的收发、保存，CAN-bus 监测分析等实用功能。

为满足不同用户的不同需求，CANCore 模块支持二次开发，用户可以自行开发软件连接 CANCore 模块收发处理 CAN 总线数据。

## 1.2 性能特点

- USB接口符合USB2.0全速规范，兼容USB1.1及USB3.0；
- 支持CAN2.0A和CAN2.0B帧格式，符合ISO/DIS 11898规范；
- CAN-bus通讯波特率在5Kbps~1Mbps之间任意可编程；
- DC+5V 130mA电源供电；
- CAN-bus接口采用电气隔离，隔离模块绝缘电压：DC 1500V；
- 最高接收数据流量：14000 fps；
- CAN端接收报文时间戳精度可达1us；
- ECAN Tools支持Windows XP / 7 / 8 / 10等Windows操作系统；
- 支持Linux操作系统
- 工作温度范围：-40℃~+85℃；
- 尺寸：(长)50.1\* (宽)30mm \* (高)10mm。

### 1.3 典型应用

- USB转CAN接口卡。USB端通过上位机软件，将想要发送的数据编辑后通过CANCore输出到CAN总线。
- CAN中继器/CAN网桥。可用于连接两条波特率不同或通信协议不同的CAN总线，并可将两条互相转发的CAN总线的数据传给USB，通过上位机显示。
- CAN-bus网络诊断与测试
- 电力通讯网络
- 工业控制设备
- 高速、大数据量通讯

## 2. 设备安装

CANCore 模块使用 2.0mm 排针的连接方式，用户可以使用直接插入 2.0mm 插座的方式将模块固定到自己的底板中。

### 2.1 设备外形尺寸

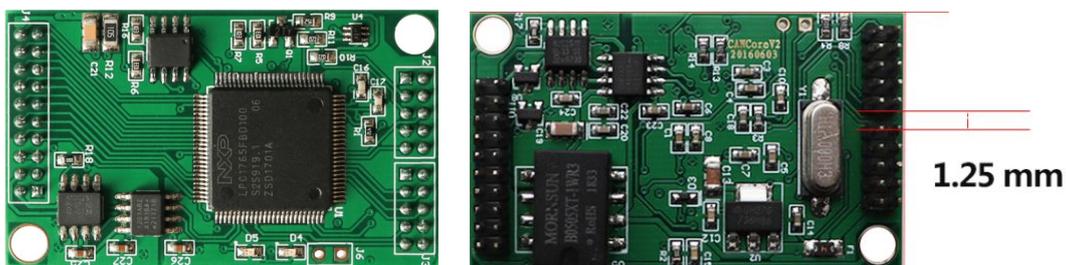


图 2.1 CANCore 模块外观

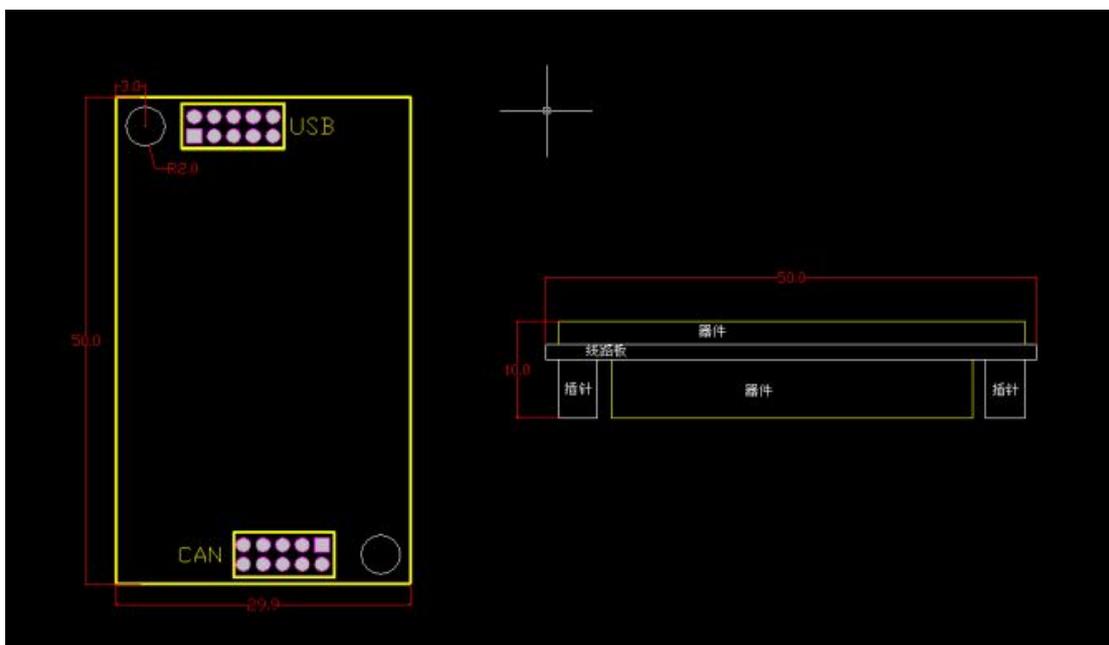


图 2.2 设备机械尺寸

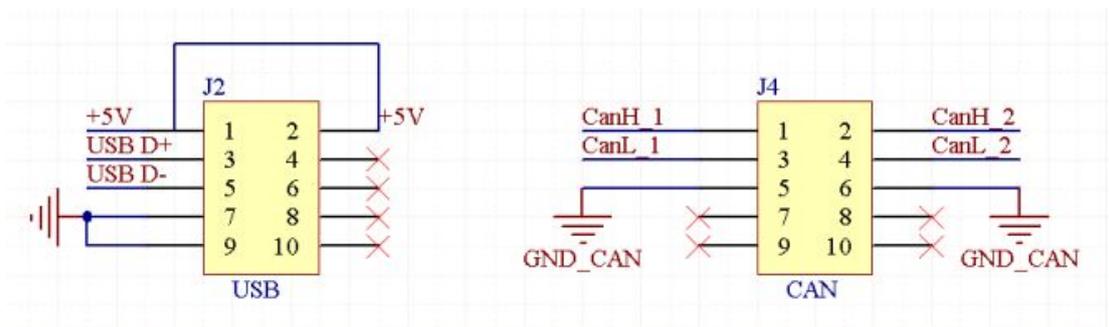


图 2.3 CANCore 模块接口定义 1

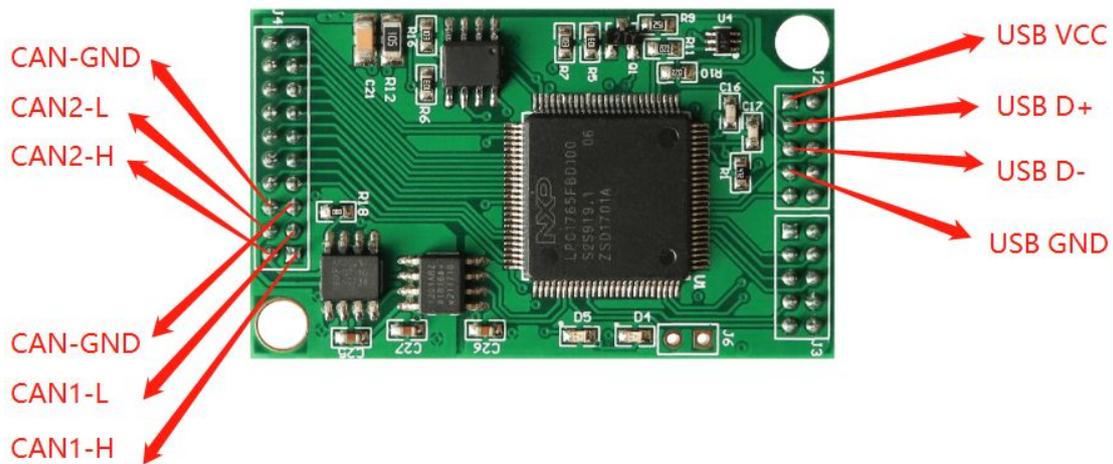


图 2.4 CANCore 模块接口定义 2

## 2.2 驱动及软件安装

如用户使用的是 PC 的 USB 接口连接 CANCore 模块，则需要在 PC 端安装设备驱动及 ECAN Tools 软件。

驱动及软件安装之前，请用户确保自己登陆 windows 的账户是超级管理员，或用户账户有安装驱动及软件的相关权限，否则可能导致安装失败。

确认 windows 账户权限的方法：控制面板-用户账户。

### 2.2.1 驱动及软件安装

用户可以通过直接安装 ECAN Tools 软件的方式，完成驱动及软件的打包安装。如需手动安装驱动，请进入光盘中的“driver”文件夹，选择与系统对应(32/64 位)的安装文件 (DriverSetup.exe/DriverSetup64.exe) 进行手动安装。

### 2.2.2 驱动及软件卸载

用户可以通过运行上方 DriverSetup.exe/DriverSetup64.exe 后点击“卸载”按钮卸载安装好的设备驱动。

用户可通过“添加/删除程序”中找到 ECAN Tools 软件对其进行卸载。

## 2.3 与 PC 连接

CANCore 模块具有即插即用的特点，因此用户可以使用 PC 机的 USB 接口直接向 CANCore 模块供电。

如使用 USB 线连接 PC 与 CANCore 则需将连接线剪断，剪断后的各线定义如图 2.5 所示。

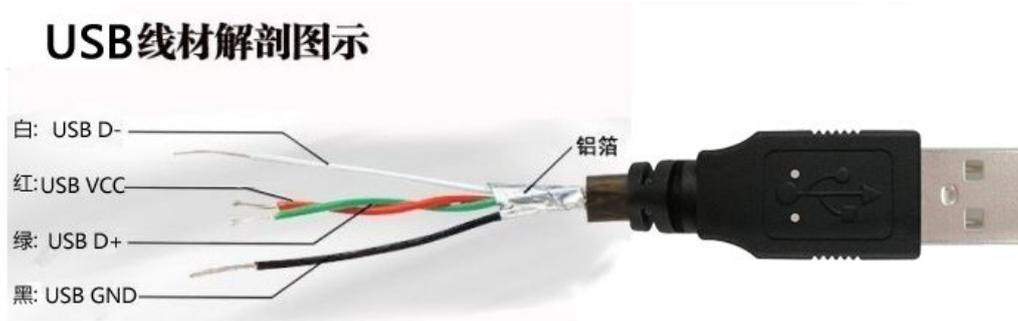


图 2.5 USB 连接线各线定义

### 2.3.1 USB 总线供电模式

USB 总线供电模式适合于大多数应用场合，例如，当 CANCore 模块是 USB 端口连接的唯一设备时。

将 PC 与 CANCore 模块通过图 2.5 所示的 USB 电缆直接连接，由 USB 电缆向 CANCore 模块提供+5V 电源，接线需对照图 2.3 或图 2.4 所示连接；此时，指示灯 PWR、SYS 点亮，表示设备工作正常且处于待连接状态。

## 2.4 CAN 总线连接

CANCore 模块集成 2 路 CAN-bus 通道，由 2.0mm 排针引出，可以用于连接 1 或 2 个 CAN-bus 网络或者 CAN-bus 接口的设备。排针的引脚定义如图 2.3 及图 2.4 所示。

实际使用中，大多数情况仅需将 CAN\_H 与总线 CAN\_H 相连，CAN\_L 与总线 CAN\_L 相连即可实现通信。

## 3. 设备使用

### 3.1 USB 连接

CANCore 模块的 USB 接口符合 USB2.0 全速协议规范，可以与具有 USB1.1 标准或 USB2.0 标准的 PC 机连接通讯。

CANCore 模块可通过图 2.5 所示的 USB 电缆直接连接 PC 的 USB 接口，由 PC 的 USB 接口向 CANCore 模块提供+5V 电源，采用 USB 直接供电模式。

驱动、软件正常安装后，将设备插入 PC 的 USB 接口，即可在 PC 设备管理器中发现新 USBCAN 设备，驱动名称：“GCAN USBCAN Device”，如无黄色叹号或问号即表示设备驱动正常，USBCAN 设备已与 PC 正常连接。

### 3.2 CAN 连接

CANCore 模块接入 CAN 总线连接方式如 2.3 中介绍，将 CAN\_H 连 CAN\_H，CAN\_L 连 CAN\_L 即可建立通信。

CAN-bus 网络采用直线拓扑结构，总线最远的 2 个终端需要安装  $120\ \Omega$  的终端电阻；如果节点数目大于 2，中间节点不需要安装  $120\ \Omega$  的终端电阻。对于分支连接，其长度不应超过 3 米。CAN-bus 总线的连接见图 3.1 所示。

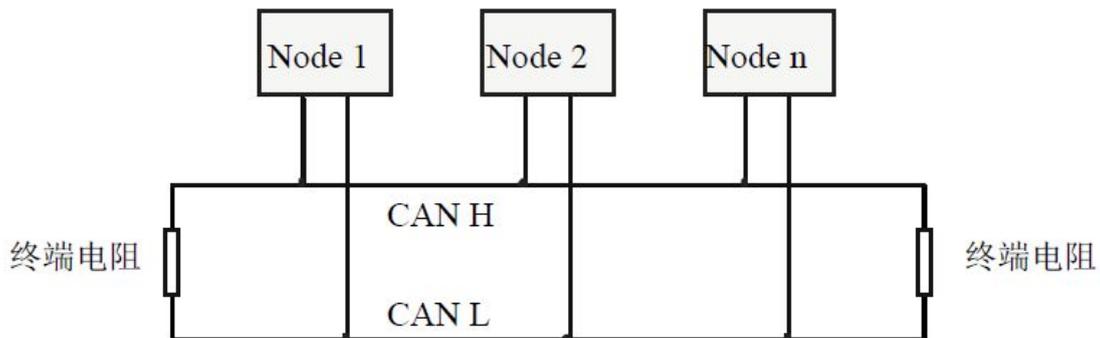


图 3.1 CAN-bus 网络的拓扑结构

**请注意：**CAN-bus 电缆可以使用普通双绞线、屏蔽双绞线。理论最大通信距离主要取决于总线波特率，最大总线长度和波特率关系详见表 3.1。若通讯距离超过 1Km，应保证线的截面积大于  $\Phi 1.0\text{mm}^2$ ，具体规格应根据距离而定，常规是随距离的加长而适当加大。

波特率	总线长度
1 Mbit/s	25m
500 kbit/s	100m
250 kbit/s	250m
125 kbit/s	500m
50 kbit/s	1.0km
20 kbit/s	2.5km
10 kbit/s	5.0km
5 kbit/s	13km

表 3.1 波特率与最大总线长度参照表

### 3.3 CAN 总线终端电阻

为了增强 CAN 通讯的可靠性，消除 CAN 总线终端信号反射干扰，CAN 总线网络最远的两个端点通常要加入终端匹配电阻，如图 3.2 所示。终端匹配电阻的值由传输电缆的特性阻抗所决定。例如双绞线的特性阻抗为  $120\ \Omega$ ，则总线上的两个端点也应集成  $120\ \Omega$  终端电阻。

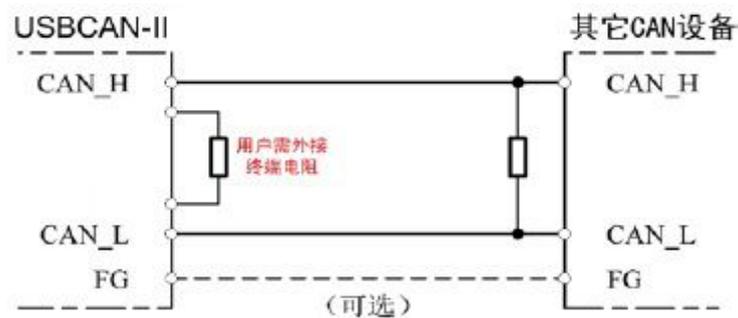


图 3.2 CANCore 模块与其他 CAN 节点设备连接

**请注意：CANCore 模块未集成  $120\ \Omega$  终端电阻，如需连接 CAN 终端电阻，请在底板自行连接。**

### 3.4 系统状态指示灯

CANCore 模块具有 1 个 PWR 指示灯、1 个 SYS 指示灯来指示设备的运行状态。这 2 个指示灯的具体指示功能见表 3.2，这 2 个指示灯处于各种状态下时，CAN 总线的状态如表 3.3 所示。

指示灯	颜色	指示状态
PWR	绿	电源指示
SYS	绿	系统指示

表 3.2 CANCore 模块指示灯

CANCore 模块上电后, PWR 点亮, 同时系统初始化状态指示灯 SYS 点亮, 表明设备已经供电, 系统正在初始化; 否则, 表示存在系统电源故障或系统发生有严重的错误。

USB 接口连接正常后, 当 USB 总线有数据在传输时, USB 信号指示灯 SYS 会闪烁。

指示灯	状态	指示状态
PWR	亮	电源供电正常
	不亮	电源供电故障
SYS	常亮	设备初始化通过, 待机状态
	不亮	设备初始化未通过
	闪烁	USB接口有数据传输

表 3.3 CANCore 模块指示灯状态

## 4. ECAN Tools 软件使用

ECAN Tools 软件是我公司针对 windows 平台开发的专用调试分析软件，使用该软件，用户可以直观，快速的进行 CAN 总线数据收发。软件极易使用且扩展功能非常丰富，用户可以很快上手使用。

### 4.1 软件启动

1. 如用户已安装 ECAN Tools 软件，可以通过双击桌面上的“ECAN Tools”图标打开软件。




2. 选择对应的设备类型后，点击“打开设备”即可在设备列表中出现已经插入电脑 USB 接口的 CAN 设备。

3. 选择工作模式。软件提供 3 种工作模式可选：正常模式、只听模式、自发自收模式。正常模式用于正常使用软件数据收发；只听模式用于监听总线且不可发送数据，USBCAN 设备不作为 CAN 总线节点，不发送应答和时钟信号；自发自收模式用于测试 USBCAN 设备 CAN 通信是否正常。

4. 选择波特率。用户需要按实际接入的总线的波特率进行设置，如波特率与总线不匹配，则无法正常通信，甚至干扰总线。如需自定义波特率，请与我公司联系。当用户并不知道总线波特率时，也可使用自动识别波特率功能进行扫描。


## 4.2 数据收发

接收和发送界面是 ECAN Tools 的主要功能，在此界面，用户可以直观的看到接收到的 CAN 报文，以及通过普通发送或列表发送的方式，向总线上发送数据。

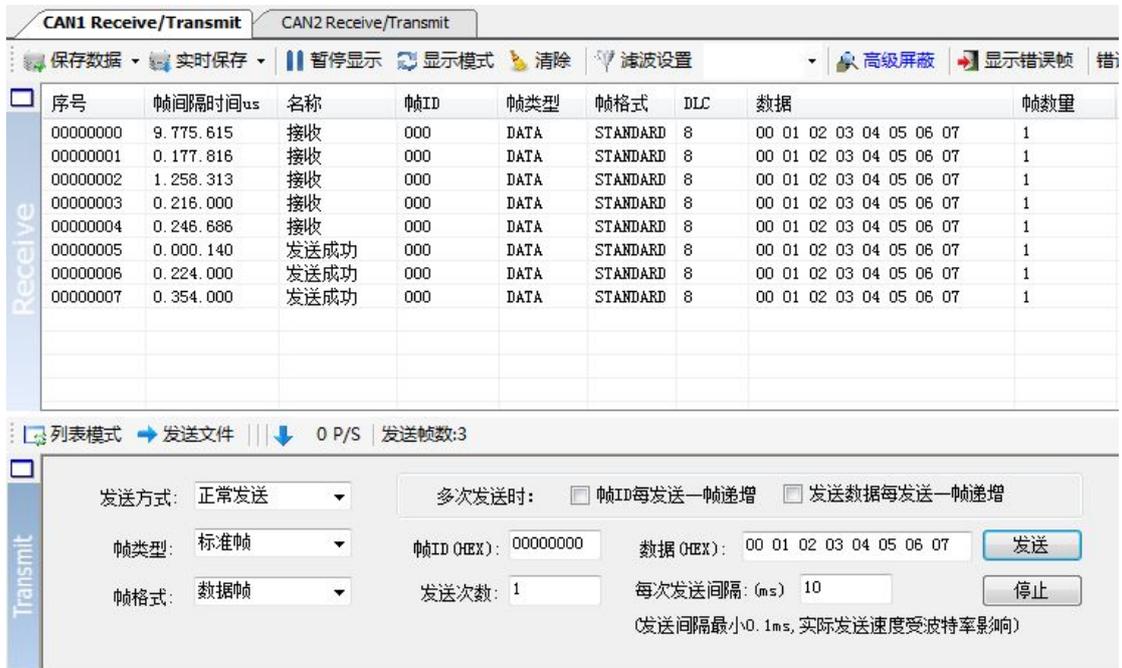

## 4.3 总线分析

具有总线诊断功能，可以检测到总线错误帧以及总线仲裁丢失位，实现了比较全面的CAN总线分析。

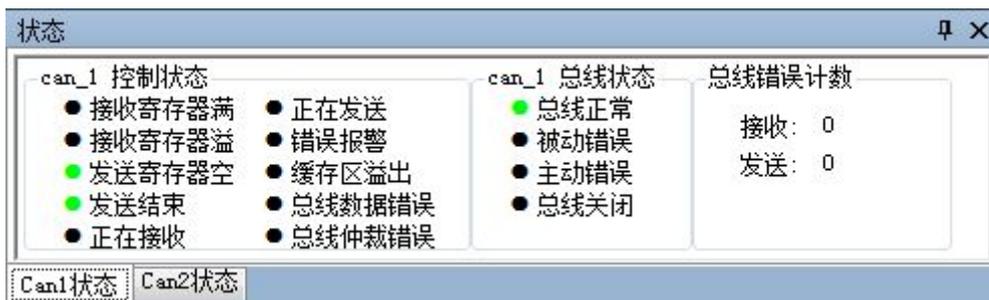

**CAN总线状态显示：**指示当前CAN总线状态包括：总线正常、被动错误、主动错误、总线挂起。

**CAN控制器内部FIFO溢出：**某一段时间内的总线报文过于密集，导致USBCAN来不及接收，发生报文丢失。

**CAN控制器错误报警：**总线发生多次发送错误或接收错误，错误计数器超出报警阈值，并能显示错误计数值。

**CAN控制器消极错误：**总线发生多次发送错误或接收错误，导致CAN控制器

进入错误消极状态，并能显示错误计数值。

**CAN控制器仲裁丢失：**本节点与其他设备在竞争总线时失败，待发报文将在下一次总线空闲时尝试发送，能捕捉到相应的错误位信息并显示出来。

**CAN控制器总线错误：**总线发生一次发送错误或接收错误，错误计数器的值将累加，并能捕捉错误的位信息，比如ACK、CRC、位界定错误信息。

**CAN数据缓冲区溢出：**由于一段时间未与PC交换数据，导致设备存储的报文数目超出硬件容量限制，新接收的报文将覆盖最早的报文。

#### 4.4 其他功能

ECAN Tools 软件扩展功能极为丰富，且都很方便易用，灵活运用这些扩展功能可以帮助用户方便快速的分析数据。



**保存数据/实时保存：**可保存接收列表，保存格式有：txt、dat、can、excel。

**暂停显示：**可暂停接收列表的滚动。

**显示模式：**可选滚动模式和列表模式，列表模式可按规则将数据实时分类。

**清除：**可清除当前接收列表中的数据。

**滤波设置：**通过编辑滤波 ID 的方式，实现多段滤波。

**高级屏蔽：**通过屏蔽 ID 的方式，不显示已屏蔽的 ID。

**显示错误帧：**可显示/隐藏总线上的错误帧。

## 5. 二次开发

如用户使用 USB 总线连接 CANCore 时, 我公司为二次开发的用户提供标准的接口函数库, 包括: ECANVCI.h、ECANVCI.lib、ECANVCI.dll。该接口函数库均为标准格式, 用户可以在 VC、VB 等编程环境中, 对这些接口函数声明调用, 具体使用方法详见“ECAN 动态库使用手册”。图 5.1 为常用结构体名称及函数库调用流程。

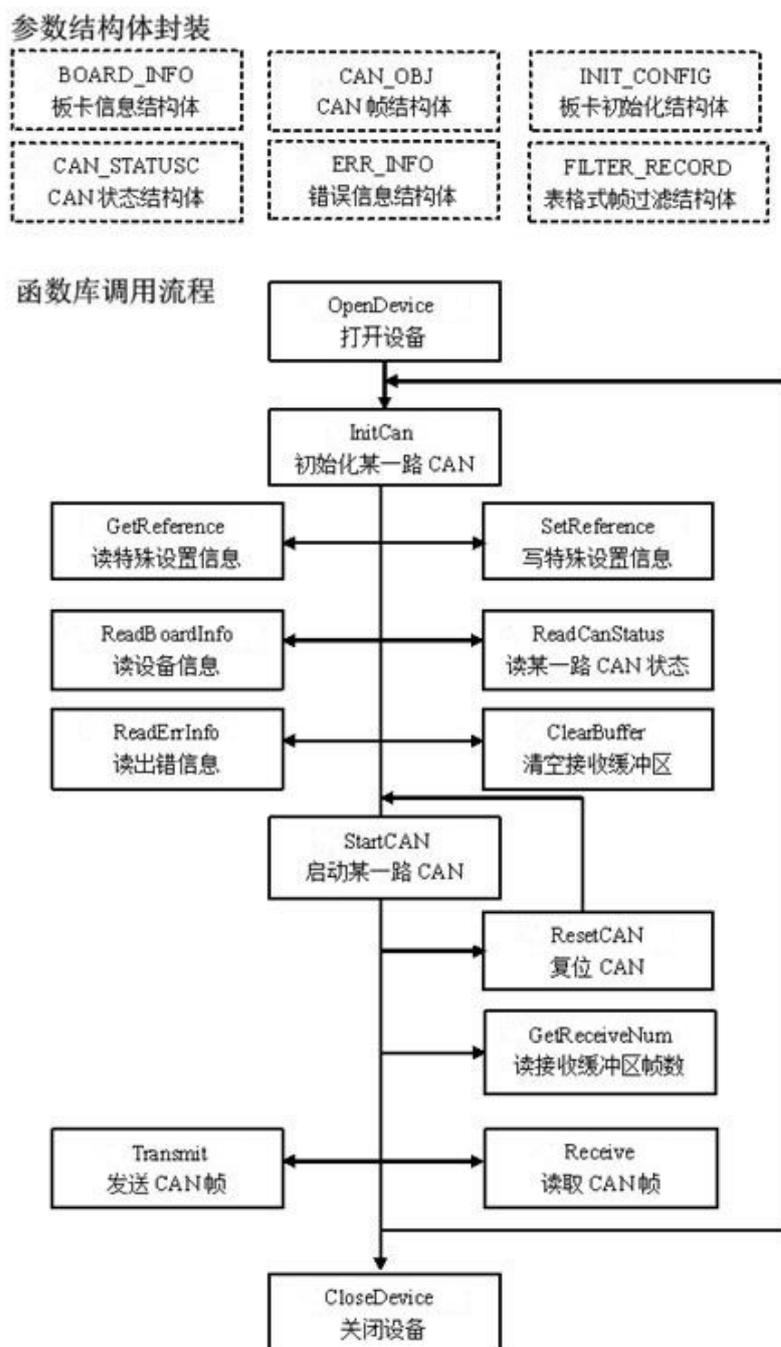


图 5.1 二次开发流程

## 6. 技术规格

<b>连接方式</b>	
PC端	2.0mm插针或自行接线
CAN端	
<b>接口特点</b>	
USB接口	USB2.0全速接口，兼容USB1.1及USB3.0
CAN接口	遵循ISO 11898标准，支持CAN2.0A/B
CAN波特率	5Kbit/s~1Mbit/s
电气隔离	1500V，DC-DC
CAN终端电阻	未集成
<b>供电电源</b>	
供电电压	+5V DC
供电电流	最大130mA
<b>环境试验</b>	
工作温度	-40℃~+85℃
工作湿度	15%~90%RH，无凝露
EMC测试	EN 55024:2011-09 EN 55022:2011-12
防护等级	IP 20
<b>基本信息</b>	
外形尺寸	50.1mm *30mm *10mm
重量	50g

## 7. 常见问题

### 1. 在 ECAN Tools测试软件中，为何显示“打开设备错误”？

可能产生此类故障的原因是：设备类型选择不正确或 CANCore 模块驱动没有正常安装。在 PC 的设备管理器中检查 USBCAN 设备属性，看看有没有“！”或“？”在 USBCAN 设备前面；若有，则检查硬件/软件冲突，并重新安装 USBCAN 设备驱动程序。

### 2. 是否一定需要使用120Ω终端匹配电阻？

建议 120 Ω 终端匹配电阻用于吸收端点反射，提供稳定的物理链路。当进行单节点的自发自收测试时必须连接该 120 Ω 的终端电阻构成回路，否则无法进行自发自收测试。

### 3. 一台计算机能否安装多块CANCore模块？

旧版的接口不支持多卡同时操作，但是目前的 CANCore 模块，支持多达 8 个同一型号的模块同时操作。

### 4. CANCore模块最高的数据转换率是多少？

CANCore 模块的单一 CAN 通道最高支持 8000 fps 的 CAN 总线数据转换，这里提到的帧是指标准帧 8 个数据的数据帧，如果是小于 8 字节数据或者远程帧可能会更快。另外，最高数据流量会受 PC 性能的限制。

### 5. 为何调用接口函数时系统非法操作？

首先在使用接口函数时请认真阅读函数说明，保证输入参数合法，特别注意指针(地址)的传递，或参照提供的例子程序，倘若问题还是未能解决，可联系我们的技术支持。

### 6. CANCore模块的通讯波特率如何设置？

提供一组常用的波特率的设置值，若要使用其他的波特率，请参照《CAN-bus 通用测试软件及接口函数库使用手册》自行计算。需要注意：CANCore 模块的 CAN 控制器使 24MHz 时钟，用户自定义波特率时要根据该时钟频率进行计算。

### 7. 系统进入待机或睡眠状态是否影响接收？

会有影响。这时所有处理将停止，最大可能导致硬件接收缓冲溢出错误。若有程序打开设备将尝试阻止系统进入待机或睡眠状态，从而保证系统正常工作。使用CANCore模块时，请禁止系统的待机和睡眠功能。

### 8. 如何处理应用中的错误？

错误主要分为函数调用错误和 CAN-bus 通讯错误两种。函数调用错误一般由参数错误引起，如：设备号超出范围，类型号错误等，用 Win32 函数 GetLastError 返回的错误号是 87，还有的是对未打开的设备进行操作，实际是

对一个非法句柄操作，根据具体函数调用情况都有相应的 Win32 标准错误码提供，用户可以使用 GetLastError 进行错误分析，这部分除错工作一般应该在设计时完成。

对于 CAN-bus 通讯错误，一般由 CAN 网络引起，也可能因用户设置不当而引起，如：波特率设置不一致、没有启动 CAN 控制器便调用发送函数等。大部分错误已经在设备驱动中作了简单的处理，如果要进行更深层次的错误分析和处理，可以调用 ReadCANStatus 函数。

另外需要注意的是数据溢出中断错误，它的产生有两种可能：(1) 软件接收缓冲区冲溢出。这说明应用程序无法及时处理接收到的数据，这时用户应该优化应用程序或更改通讯策略。(2) 硬件接收缓冲区溢出。产生这种错误是由于接收端 PC 中断延迟太大而引起的。只能通过提升计算机性能或协调其余节点适当降低发送速度来解决。

## 9. 打开关闭设备要注意哪些事项？

CANCore 模块提供 1 或 2 个 CAN 端口且不允许共享方式打开设备，同一个设备不可被不同进程通过调用 OpenDevice 函数多次打开。OpenDevice 和 CloseDevice 函数一般在应用程序初始化和退出时只需要调用一次。当关闭设备时若能当前端口不再使用，应该先调用 ResetCAN 函数使当前端口脱离 CAN 总线，设备驱动程序只会在最后一个设备句柄关闭时才自动调用 ResetCAN 退出 CAN 总线的连接。

## 10. 如何使用中断方式操作通讯模块？

CANCore 模块不提供直接操作中断的接口，因为中断已经在驱动程序中处理了。需要在应用程序中操作中断的多数原因是：程序不知道数据何时能到达设备，需要得到一个接收消息的触发才能从缓冲读取数据。解决这个问题的一般手段是使用多线程（或多任务）。即启动一个新的线程，在线程中循环调用 Receive 函数来查询接收缓冲。Receive 内部已实现了阻塞机制，在缓冲里没有数据时会挂起调用线程，这时不会占用 CPU 的时间，应用程序仍然可以处理其他事务。

## 11. 如何更好的使用 Transmit 发送函数？

CANCore 模块的驱动提供约 128 帧发送缓冲 FIFO，每次 Transmit 调用最多发送约 128 帧数据。发送设备的发送速度由当前计算机软硬件性能决定，一般连续发送速度在 2000 fps 左右（标准数据帧 11Bytes, 1Mbps），若发送速度过快将有可能使远端接收设备数据溢出而失去响应，这样用户可在应用编程中适当添加延时以降低发送速度。

发送过程中每一帧都有超时限制，单帧发送时超时时间约 2 秒，一次发送多

帧时最后一帧发送超时为 2 秒，其余为 1 秒。发送超时一般由于 CAN 总线繁忙且当前节点优先级较低时发生，并不是函数调用或通讯错误，用户可以编程实现重发(一般中低速网络极少发生发送超时事件)。因此，在系统设计时注意保证 CAN 总线占用不应该超过总线容量的 60-70%。

## 12. 如何更好的使用Receive函数？

设备驱动提供 100000 帧软件接收缓冲区，这为应用编程人员提供了充足的反应处理时间。当软件接收缓冲数据溢出时设备驱动程序将调用 ResetCAN 复位 CAN 总线，同时置位 CAN status 的数据溢出中断标志位，注意软件缓冲溢出和 CAN 控制器硬件缓冲溢出都是使用该标志位。

接收函数提供 Wait 参数适合用于多线程编程，函数内部封装一个阻塞函数，其参数 Wait 含义如同 Win32 的 WaitForSingleObject 的 dwMilliseconds 参数(请参考 Win32API 说明)，它为 Receive 指定一个超时返回时间，单位为毫秒。

当 Wait 为 0 时函数调用时立即返回当前成功读取到的帧数，若接收缓冲为空则返回 0。当 Wait 非 0 时，若函数调用时接收缓冲中已经有数据则马上返回成功读取的帧数，若这时接收缓冲为空，函数将等待一个指定的超时到达或接收到数据才返回成功接收的帧数。当 Wait 为 0xFFFFFFFF 时为无限等待直到有数据接收到，建议不要把 Wait 设得过大，无限等待更应该注意。

nFrames 等于 0 时函数实际是一个通知消息返回，不要求读接收缓冲区，是一个特殊的技巧性用法。注意：若在主线程中调用 Receive 函数并且 Wait 非 0 则有可能引起应用程序暂时性的失去响应。若通过查询方式接收，一般应该把 Wait 设为 0。

## 8. 免责声明

感谢您购买广成科技的 GCAN 系列软硬件产品。GCAN 是沈阳广成科技有限公司的注册商标。本产品及手册为广成科技版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，广成科技将不承担法律责任。

关于免责声明的最终解释权归广成科技所有。

## 附录 CAN2.0B 协议帧格式

## CAN2.0B 标准帧

CAN 标准帧信息为 11 个字节，包括两部分：信息和数据部分。前 3 个字节为信息部分。

	7	6	5	4	3	2	1	0	
字节 1	FF	RTR	×	×	DLC (数据长度)				
字节 2	(报文识别码)				ID.10—ID.3				
字节 3	ID.2—ID.0			×	×	×	×	×	
字节 4	数据 1								
字节 5	数据 2								
字节 6	数据 3								
字节 7	数据 4								
字节 8	数据 5								
字节 9	数据 6								
字节 10	数据 7								
字节 11	数据 8								

字节 1 为帧信息。第 7 位 (FF) 表示帧格式，在标准帧中，FF=0；第 6 位 (RTR) 表示帧的类型，RTR=0 表示为数据帧，RTR=1 表示为远程帧；DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。

字节 2、3 为报文识别码，11 位有效。

字节 4~11 为数据帧的实际数据，远程帧时无效。

## CAN2.0B 扩展帧

CAN 扩展帧信息为 13 个字节，包括两部分，信息和数据部分。前 5 个字节为信息部分。

	7	6	5	4	3	2	1	0
字节 1	FF	RTR	×	×	DLC (数据长度)			
字节 2	(报文识别码) ID.28—ID.21							
字节 3	ID.20—ID.13							
字节 4	ID.12—ID.5							
字节 5	ID.4—ID.0					×	×	×
字节 6	数据 1							
字节 7	数据 2							
字节 8	数据 3							
字节 9	数据 4							
字节 10	数据 5							
字节 11	数据 6							
字节 12	数据 7							
字节 13	数据 8							

字节 1 为帧信息。第 7 位 (FF) 表示帧格式，在扩展帧中，FF=1；第 6 位 (RTR) 表示帧的类型，RTR=0 表示为数据帧，RTR=1 表示为远程帧；DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。

字节 2~5 为报文识别码，其高 29 位有效。

字节 6~13 为数据帧的实际数据，远程帧无效。

## 销售与服务

沈阳广成科技有限公司

**GSCAN**®

地址：辽宁省沈阳市浑南区长青南街 135-21 号 5 楼

邮编：110000

网址：[www.gcgd.net](http://www.gcgd.net)

全国销售与服务电话：400-6655-220

售前服务电话与微信号：13889110770

售前服务电话与微信号：18309815706

售后服务电话与微信号：13840170070

售后服务电话与微信号：17602468871